



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Кемеровской области  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55<sup>А</sup>,

тел/факс (384-2) 77-12-41; тел. 77-12-43, 45-12-16

E-Mail: [gpn@keme.ru](mailto:gpn@keme.ru), [stat@keme.ru](mailto:stat@keme.ru), [nto@keme.ru](mailto:nto@keme.ru)

**Отделение НД Центрального района отдела НД г. Кемерово**  
650000 г. Кемерово, ул. Терешковой, 14 А, телефон/факс (384-2) 77-26-69

**Предписание № 60/1/49**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №41»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела НД г. Кемерово № 60 от  
«20» февраля 2014 г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» в период с 07.03.2014 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.,  
11.03.2014г., с 11 час. 00 мин., до 12 час. 30 мин., 25.03.2014 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00  
мин., по 27.03.2014 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

проведена проверка

государственным инспектором г. Кемерово по пожарному надзору Дручининым

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Алексеем Ивановичем в помещениях МБОУ «Гимназия №41», по адресу: г. Кемерово,

наименование объекта надзора и его адрес)

пр. Ленина, 62 Б

совместно с заместителем директора по УВР Козут Татьяной Борисовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц;	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных*	01.10.2014г.	

1	2	3	4	5
2	На 4-ом этаже отсутствуют двери, отделяющие общие коридоры от лестничных клеток (лестничные клетки №14, №17 в техническом паспорте кадастровый номер №42:24:0501014 от 17.06.2010г);	Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г., №390; п. 23 д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г., №390; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;	01.03.2015г.	
3	Отсутствуют приспособления для сомозакрывания и уплотнения в притворах дверей лестничных клеток с 3-го по 1-й этаж, в коридоре 2-го этажа и лестничной клетки у актового зала (лестничные клетки 3-й этаж № 15, № 17, 2-й этаж №17, № 21, № 44, № 51, коридор № 33, 1-й этаж №16, № 21, №39 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;	01.10.2014г.	
4	Вторая дверь второго эвакуационного выхода из спортзала открывается не по направлению эвакуации;	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.6.17 СНиП 21-01-97*;	01.03.2015г.	
5	В полу на пути эвакуации из спортзала у 2-го выхода перепад высот менее 45 см, не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее 3-х или пандус с уклоном не более 1:6;	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 6.28* СНиП 21-01-97*;	01.03.2015г.	
6	Используется технический этаж для хранения мебели и других предметов;	п. 23 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г., №390;	01.10.2014г.	
7	В техническом этаже эксплуатируются светильники со снятыми рассеивателями предусмотренными конструкцией светильника;	п.42 в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г., №390;	01.10.2014г.	
8	Тип заполнения проема в складском помещении не соответствует требуемому (дверь с	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 5.14*; п. 7.4 СНиП	01.03.2015г	

	ненормированным пределом огнестойкости) (первый этаж лыжная база; кабинет труда помещение для хранения материалов из древесины для обучения) (по факту двери из древесины);	21-01-97*; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013;		
1	2	3	4	5
9	Тип заполнения проема в электрощитовой в техническом этаже не соответствует требуемому (дверь с ненормированным пределом огнестойкости);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 5.14*; п. 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013;	01.03.2015г	
10	Ширина эвакуационных выходов из коридоров в лестничные клетки на 1-м этаже менее 1,2 м. (по факту 0,86м), (коридор № 18, лестничные клетки №17, 20 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*;	01.03.2015г	
11	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток на 1-м этаже в тамбуры выходов непосредственно наружу менее 1,2 м. (по факту 0,86м), (тамбур №16, 21 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*;	01.03.2015г	
12	Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов в противопожарных преградах (двери с пределом огнестойкости не менее EI 15); (1-й, 3-й, 4-й этаж №18 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.6.26* СНиП 21-01-97*;	01.03.2015г	
13	В помещении столовой отсутствует второй эвакуационный выход; (помещение № 51 в техническом паспорте кадастровый номер № 42:24:0501014 от 17.06.2010г);	ч. 3 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.6.26* СНиП 21-01-97*;	01.03.2015г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору Дручинин А.И.

по пожарному надзору)


«27» марта 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«27» марта 20 14 г.

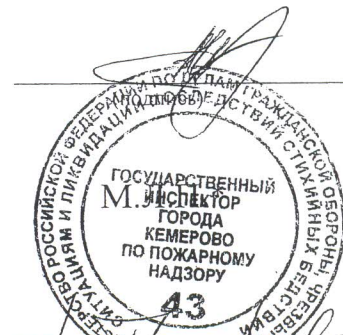

директор Дручинин А.И.  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору